Einwohnergemeinde Heimberg

GEMEINDE HEIMBERG

AUFLAGE

Überbauungsordnung
Erschliessung Heimberg Süd

(Basiserschliessung / koordiniertes Plan- und Baugesuchsverfahren)

Die Überbauungsordnung besteht aus:
- Überbauungsordnung / Situation 1:500
- Längenprofil Erschliessung 1:500/50
- Querprofile Erschliessung 1:100
- Normalprofil Erschliessung 1:50
- Landerwerbsplan 1:500
- Längenprofil Zulg 1:2000/200
- Querprofile Zulg 1:200
- Detailplan Zulgbrücke 1:100

Weitere Unterlagen:
- Erläuterungsbericht
- Technischer Bericht
- Mitwirkungsbericht
- Baugesuchsformulare

Der Projektverfasser:

KISSLING + ZBINDEN AG
INGENIEURE PLANER USIC
BRUNNHOFWEG 37 | 3000 BERN 14
TEL. 031 370 11 70 | FAX 031 370 11 71

	Gezeichnet	Datum	Geprüft
	JG/alw	18.08.2017	PH
	Revidiert	Datum	Geprüft
A			
B			
C			
D			

Projekt Nr.	1.131.2	Plan Nr.	33.504
Massstab	1:50	Format	60 / 63

Genehmigungsvermerke Heimberg

Mitwirkung vom 1. - 31. Juli 2015
Vorprüfung vom 24. August 2015 - 28. April 2017

Publikation im Amtsblatt vom …… 2017
Publikation im amtl. Anzeiger vom …… 2017

Öffentliche Auflage August / September 2017

Einspracheverhandlungen vom …
Erledigte Einsprachen …
Unerledigte Einsprachen …
Rechtsverwahrungen …

Beschlossen durch den Gemeinderat am ……
Beschlossen durch die Urnenabstimmung am ……

Gemeinderat Heimberg
Gemeindepräsident Sekretär

Niklaus Röthlisberger Oliver Jaggi

Die Richtigkeit dieser Angaben bestätigt:

Heimberg, ……

Gemeindeschreiber

Oliver Jaggi

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung

Bauherrschaft:

Einwohnergemeinde Heimberg

……

Datum:

……

Projektverfasser:

Kissling + Zbinden AG
Ingenieure / Planer / Usic
Brunnhofweg 37
3000 Bern 14

……

Datum:

……

Normalprofil 1 1:50

Km 0.00 bis Km 200.00

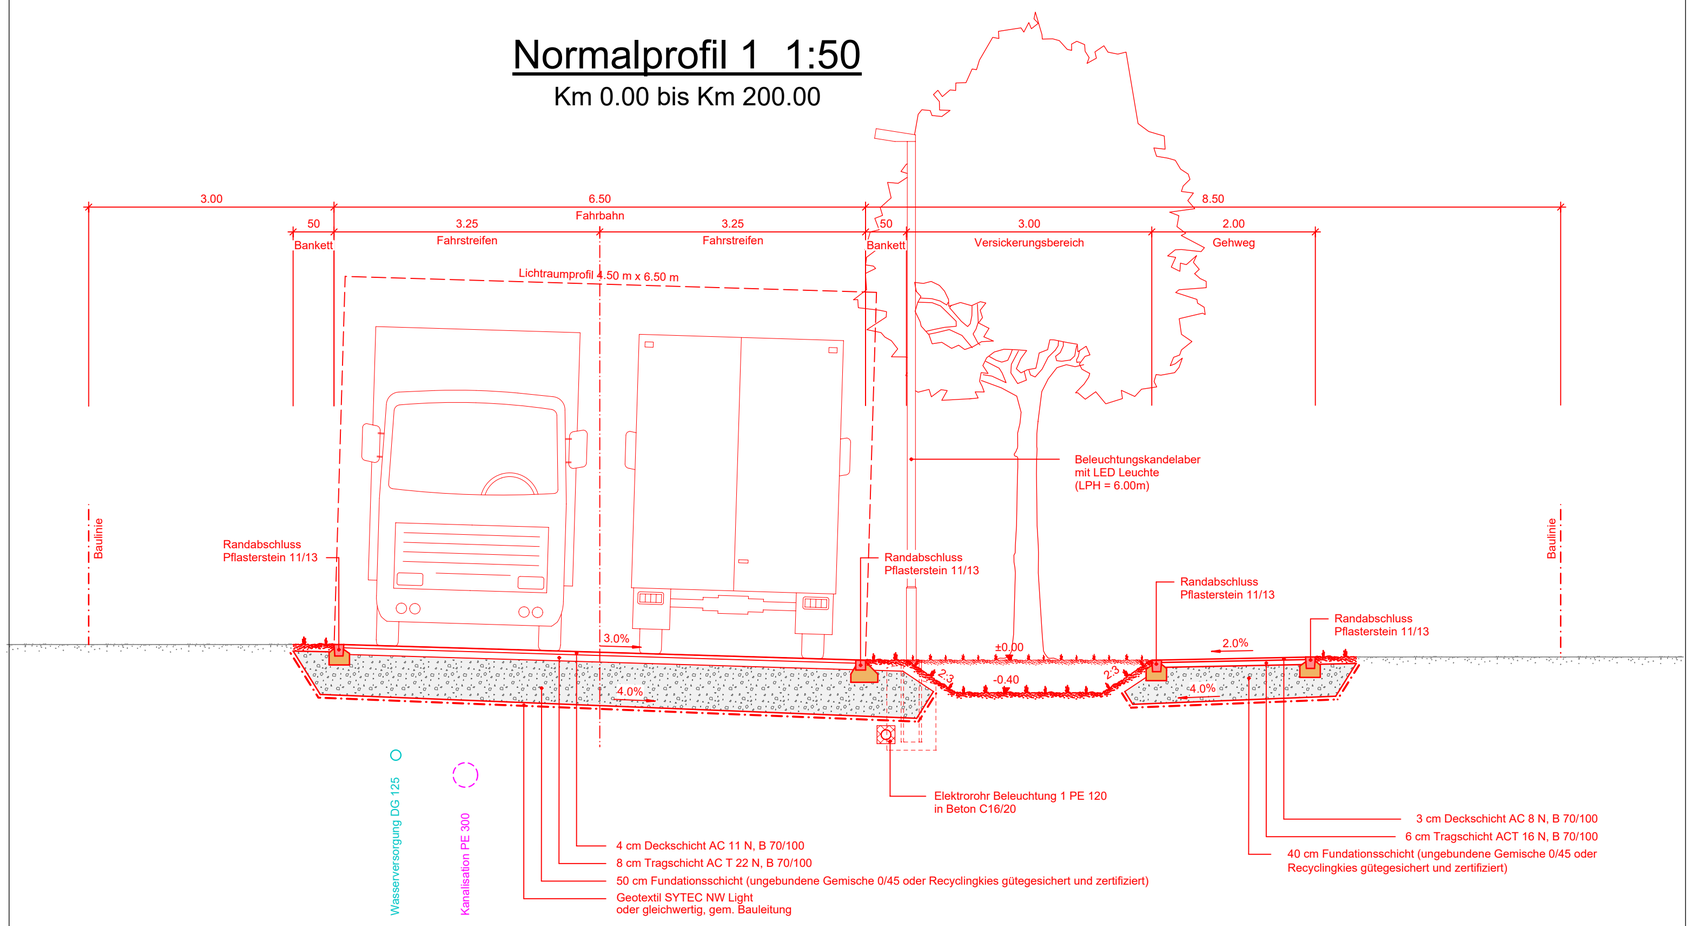

Geforderte ME- Werte gem. SN 640 585b

Planie:	$ME_1 \geq 100$ MN/m²
	$ME_1/ME_2 \leq 2.5$
Planum Untergrund:	$ME_1 \geq 15$ MN/m²

Normalprofil 2 1:50

Km 310.00 bis Km 500.00

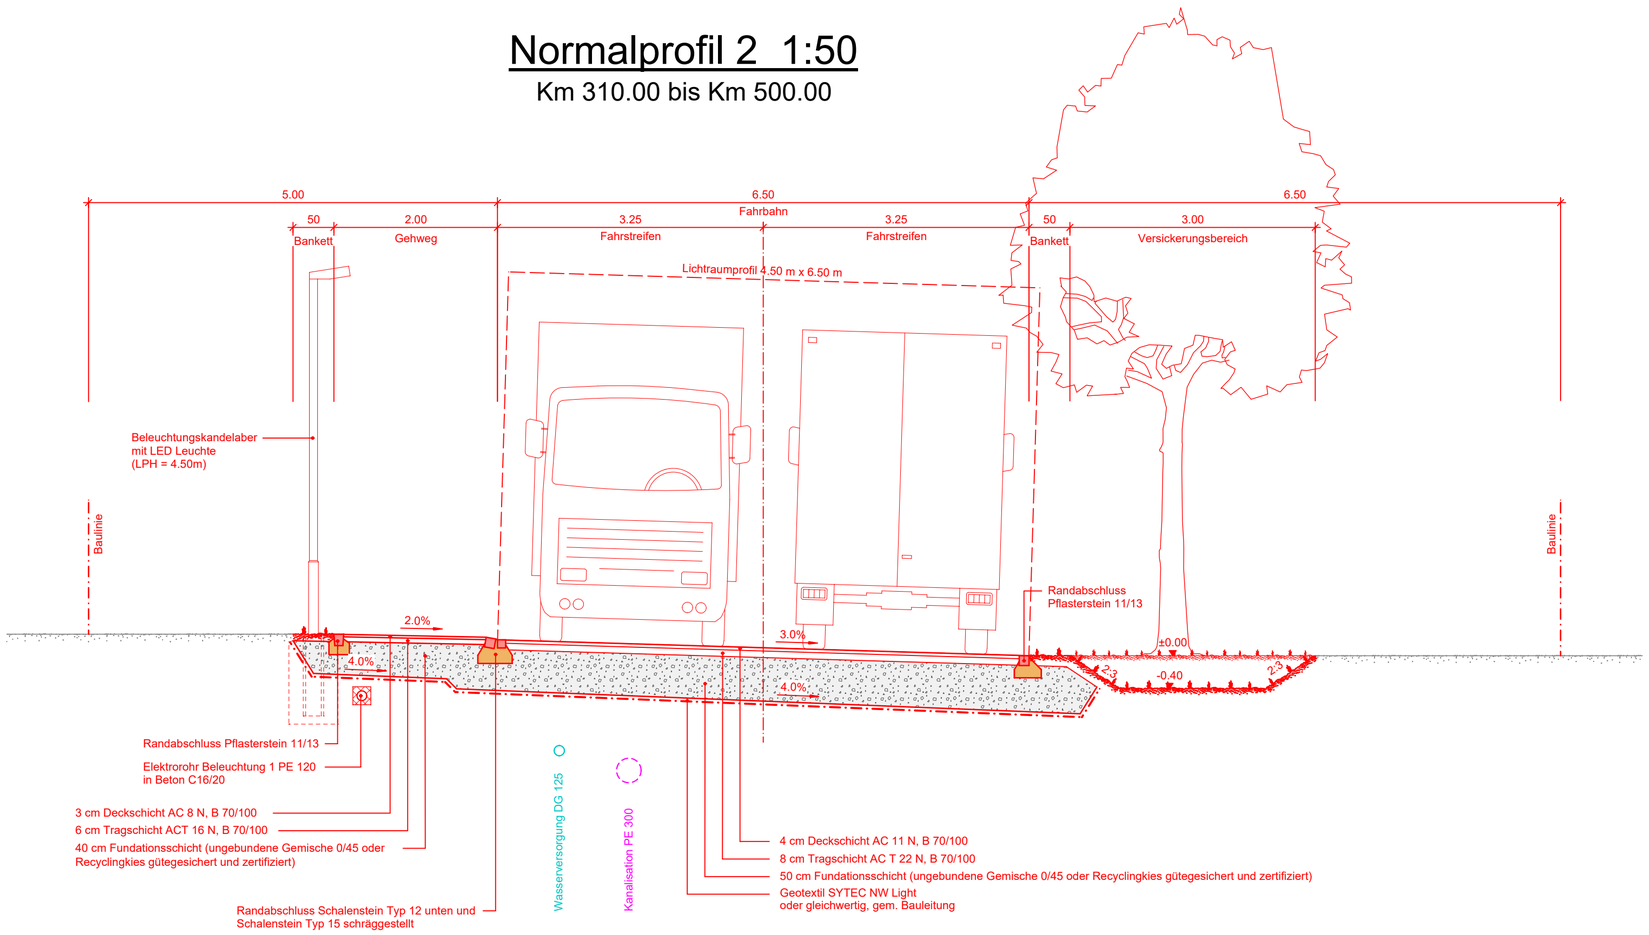

	Gezeichnet / Revidiert		Geprüft		Freigabe	
	Datum	Visum	Datum	Visum	Datum	Visum
	18.08.2017	JG/alw	18.08.2017	PH	18.08.2017	Wä
A						
B						
C						
D						
E						

Geforderte ME- Werte gem. SN 640 585b

Planie:	$ME_1 \geq 100$ MN/m²
	$ME_1/ME_2 \leq 2.5$
Planum Untergrund:	$ME_1 \geq 15$ MN/m²